

检测 报告 说明

一、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司书面提出，逾期不予受理。

二、本报告无授权签字人签名，未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效。

三、复印报告未重新加盖本公司检测专用章无效。

四、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；由其他单位或个人采集送检的样品，仅对送检样品的检测结果负责。无法复现的样品，不受理申诉。

五、报告中所附限值标准均由客户提供。

六、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样；除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

江苏华信会计师事务所

检测结果: (1) 废水

采样地点	采样日期	样品状态	检测项目	单位	检测值			标准限值
					第一次	第二次	第三次	
废水总排口	2024.02.29	黄微浊弱臭	样品编号		W0404022 902-1	W0404022 902-2	W0404022 902-3	/
			pH 值	无量纲	7.6（8.2℃）	7.6（8.3℃）	7.6（8.2℃）	6~9
			色度	倍	40（黄、深色、浑浊）	40（黄、深色、浑浊）	40（黄、深色、浑浊）	/
			悬浮物	mg/L	46	43	40	400
			化学需氧量	mg/L	312	308	305	500
			生化需氧量	mg/L	79.2	76.6	71.8	300
			氨氮	mg/L	8.34	7.66	7.90	35
			总磷	mg/L	0.23	0.21	0.25	8
			总氮	mg/L	9.82	10.1	10.4	45
			可吸附有机卤素	mg/L	1.09	1.12	1.13	5.0
			石油类	mg/L	1.22	1.25	1.18	20
			动植物油	mg/L	0.90	0.87	0.84	100
			硫化物	mg/L	0.015	0.015	0.015	1.0

(2) 有组织废气

采样地点	DA001 废气总排口					
样品状态	完好		采样日期		2024.02.29	
检测项目	单位	检测结果				标准 限值
		第一次	第二次	第三次	第四次	

采样地点			DA001 废气总排口					
样品状态			完好		采样日期		2024.02.29	
检测项目			单位	检测结果				标准 限值
				第一次	第二次	第三次	第四次	
硫化氢	样品编号		W04040229 01-1-H ₂ S	W04040229 01-2-H ₂ S	W04040229 01-3-H ₂ S	W04040229 01-4-H ₂ S	/	
	实测浓度	mg/m ³	2.2×10 ⁻²	1.9×10 ⁻²	2.0×10 ⁻²	1.5×10 ⁻²	/	
	标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/	
	排放速率	kg/h	3.2×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	0.33	
苯	样品编号		W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/	
	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	1	
	标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/	
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/	
甲苯	样品编号		W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/	
	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	8	
	标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/	
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/	
	样品编号		W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/	


采样地点		DA001 废气总排口					
样品状态		完好		采样日期		2024.02.29	
检测项目		单位	检测结果				标准 限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	
			XX0.10/10000	XX0.10/10000	XX0.10/10000	XX0.10/10000	

表 1 废气参数

		DA001 废气总排口			
		2024.02.29			
参数	单位	第一次	第二次	第三次	第四次
文件号		00225	00226	00227	00228
炉负荷	t/h	/	/	/	/
炉高度	m	15	15	15	15
炉温	°C	51.1	50.7	48.6	49.2
截面积	m²	0.7854	0.7854	0.7854	0.7854
流速	m/s	6.12	6.58	6.08	6.28
炉压	Pa	30.3	35.0	30.1	32.1
炉压	kPa	0.10	0.10	0.14	0.11
湿度	%	2.05	2.47	1.76	1.79
含氧量	%	19.7	20.3	20.3	20.3

湿度信息由企业提供。

附件 2: 图 1 监测点位示意图

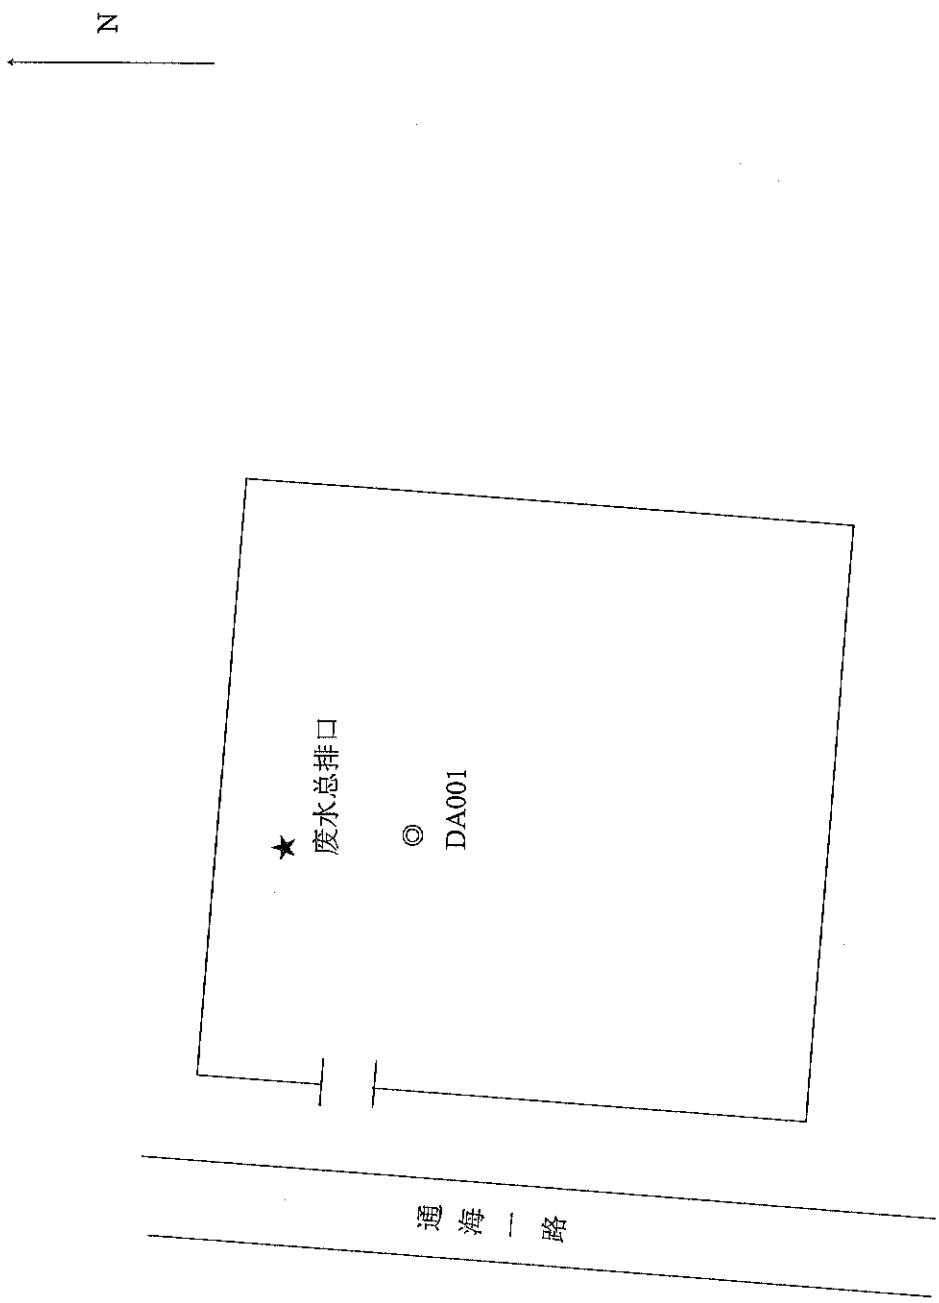

注: ★表示废水检测点位
◎表示有组织废气检测点位

表2 检测依据、仪器信息及方法检出限

检测依据	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
HJ 91.1-2019	/	/	/	/
直接法》HJ 1147-2020	便携式 pH 计	PHB-4	JSHH0159	/
稀释倍数法》HJ 1182-2021	/	/	/	/
重量法》GB/T 11901-1989	电子天平	PX124ZH/E	JSHH0006	/
	电热鼓风干燥箱	DHG-9075A	JSHH0031	
测定 重铬酸盐法》	滴定管（酸式） （透明）	50mL	/	4mg/L
量（BOD ₅ ）的测定 稀释与	实验室溶解氧 BOD ₅ 专用检测仪	Oxi7310	JSHH0012	0.5mg/L
	生化培养箱	LRH-250	JSHH0029	
酸铵分光光度法》	电热式压力蒸汽灭菌 器	XFH-30CA	JSHH0016	0.01mg/L
	紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0020	

氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0277	0.025mg/L
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	电热式压力蒸汽灭菌器	XFH-30CA	JSHH0017	0.05mg/L
		紫外可见分光光度计	T6 新世纪	JSHH0021	
可吸附有机卤素	《水质 可吸附有机卤素 (AOX) 的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001	离子色谱仪	CIC-D100	JSHH0040	0.007mg/L
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外分光测油仪	JLBG-121U 型	JSHH0025	0.06mg/L
动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外分光测油仪	JLBG-121U 型	JSHH0025	0.06mg/L
硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0277	0.01mg/L
挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 (直接比色法)	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	JSHH0021	0.01mg/L
总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0020	0.004mg/L
		数显恒温水浴锅	HH-8	JSHH0028	
甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 HJ 601-2011	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	JSHH0021	0.05mg/L
		电热恒温水浴锅	HH-6	JSHH0028	

	JSHH0002	2μg/L
	JSHH0002	3μg/L
	/	0.1mg/L
D 型	JSHH0313	/
型	JSHH0201	
	/	/
H	JSHH0008	1.0mg/m ³
0 型	JSHH0009	
D 型	JSHH0313	3mg/m ³
D 型	JSHH0313	3mg/m ³
D 型	JSHH0313	3mg/m ³
D 型	JSHH0313	0.6g/m ³

[illegible]

SHH0003	0.01mg/m ³
---------	-----------------------